Inversor solar

358-010523-00

Felicitysolar®

Make life full of hope

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO EN PARALELO

Inversor solar

IVEM6048-II



Índice

1. INTRODUCCIÓN 01
2. CONTENIDO DEL PAQUETE.....01
3. MONTAJE DE LA UNIDAD 01
4. CONEXIÓN DEL CABLEADO.....02
4.1 Funcionamiento en paralelo en monofásico 03
4.2 Compatibilidad con equipos trifásicos 06
5. CONEXIÓN FV.....12
6. CONFIGURACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA LCD.....13
7. PUESTA EN MARCHA 13
8. TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR.....15

1. INTRODUCCIÓN

Este inversor se puede utilizar en paralelo con dos modos de funcionamiento diferentes.

1. Funcionamiento en paralelo en monofásico con hasta 6 unidades.

La potencia de salida máxima admitida del modelo de 12 kVA es de 72 kW/72 kVA.

2. Un máximo de seis unidades funcionan juntas para admitir equipos trifásicos. Cuatro unidades admiten una fase como máximo.

La potencia de salida máxima admitida por el modelo de 12 kVA es de 72 kW/72 kVA, y en una fase puede alcanzar los 48 kW/48 kVA.


NOTA 1: En los modos de funcionamiento en paralelo, la batería debe conectarse a los inversores.
NOTA 2: Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
NOTA 3: No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

En el kit paralelo, encontrará los siguientes artículos en el paquete:



Cable de comunicación paralela x 1 unidad




Cable de reparto de corriente x 1 unidad



Conector de comunicación paralelo x 1 unidad

3. MONTAJE DE LA UNIDAD

Cuando instale varias unidades, siga el siguiente esquema.

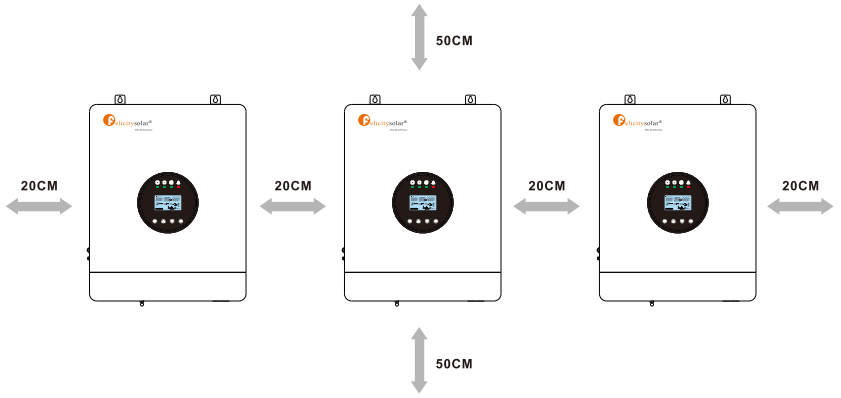


NOTA: Para que la circulación de aire sea adecuada y se disipe el calor, deje un espacio libre de aproximadamente 20 cm a los lados y de aproximadamente 50 cm por encima y por debajo de la unidad. Asegúrese de instalar cada unidad al mismo nivel.


4. CONEXIÓN DEL CABLEADO

Estos pasos de instalación se aplican al modelo 12K.

Paso 1: Retire la cubierta del cable desenroscando todos los tornillos.

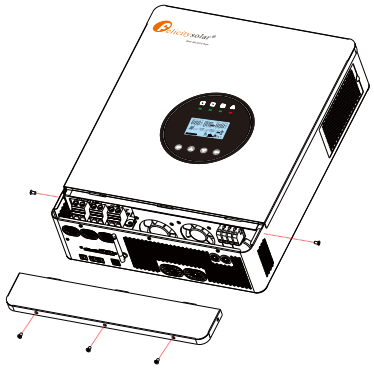


Paso 2: Conexión de comunicación

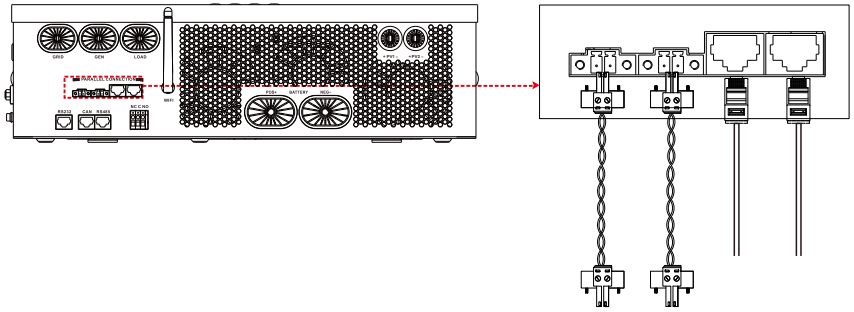


4.1 Funcionamiento en paralelo en monofásico

Dos inversores en paralelo:

Conexión de alimentación

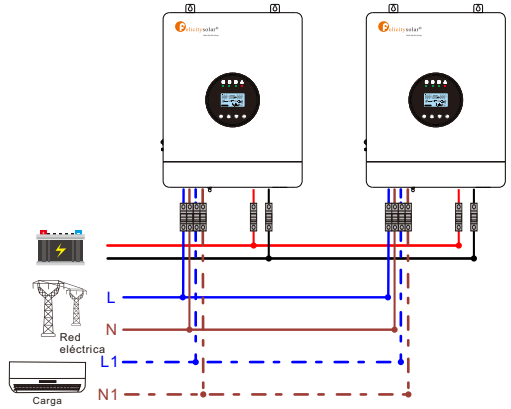

Conexión de comunicación

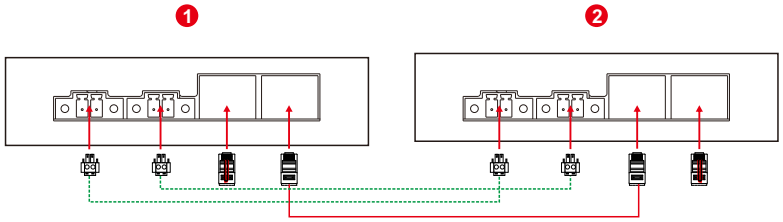


ADVERTENCIA:


1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.
3. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Tres inversores en paralelo:

Conexión de alimentación

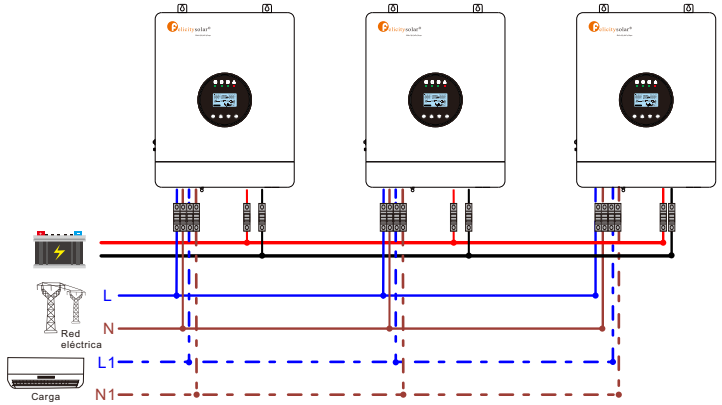


Conexión de comunicación

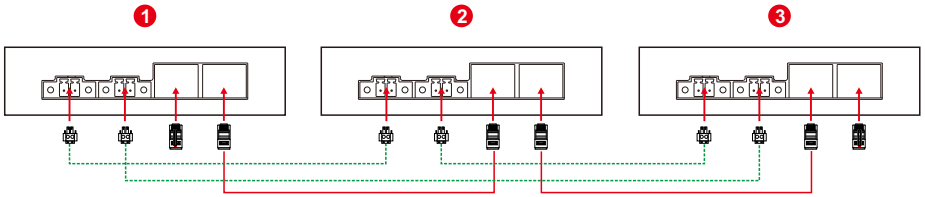


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.
3. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Cuatro inversores en paralelo:

Conexión de alimentación

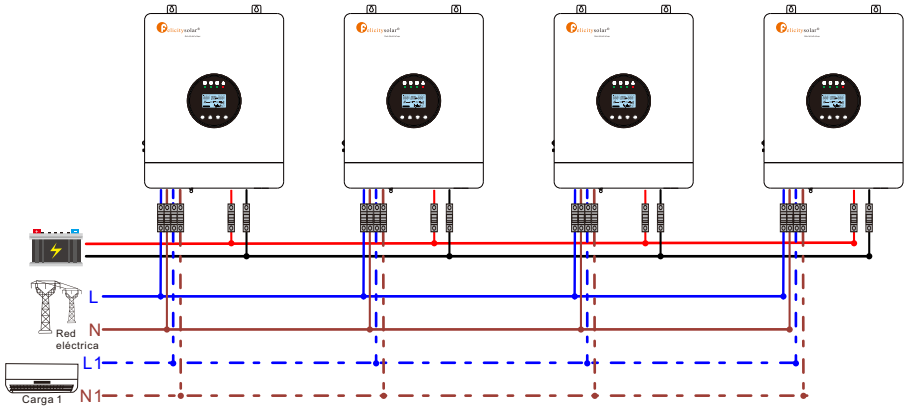


Conexión de comunicación

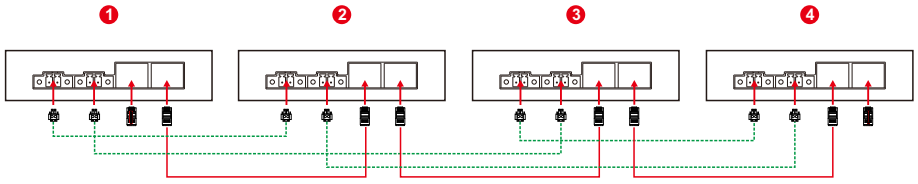


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.
3. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Cinco inversores en paralelo:

Conexión de alimentación

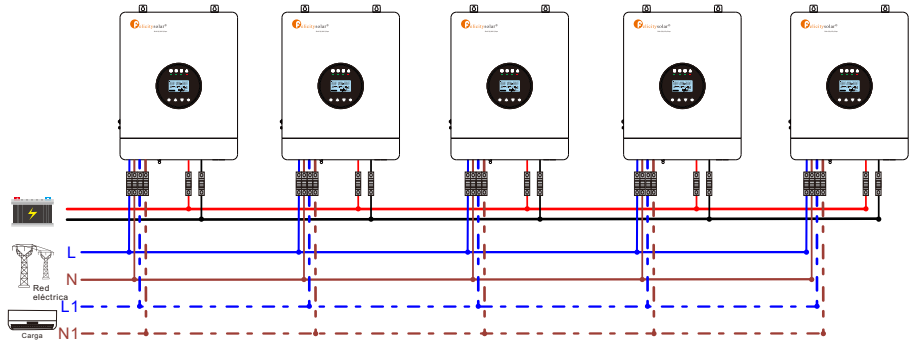


Conexión de comunicación

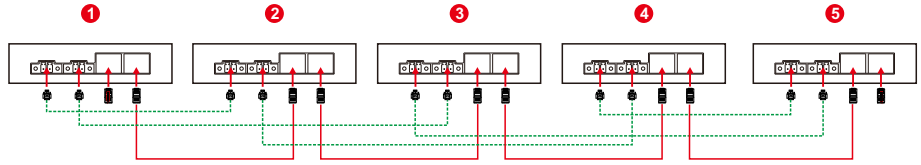


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.
3. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Seis inversores en paralelo:

Conexión de alimentación

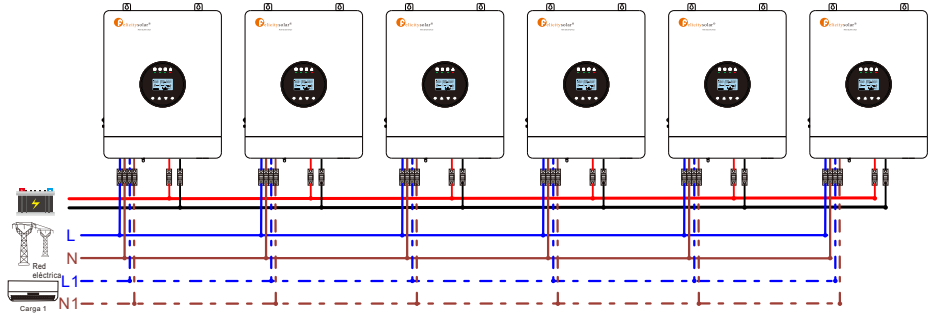


Conexión de comunicación

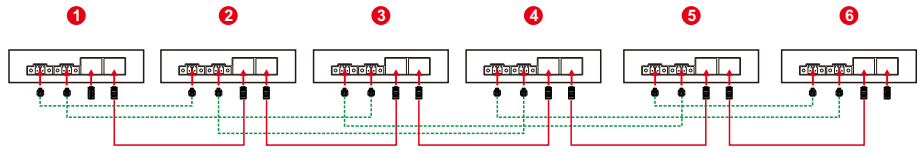

ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA.
3. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.


4.2 Compatibilidad con equipos trifásicos

Diagrama de cableado interno

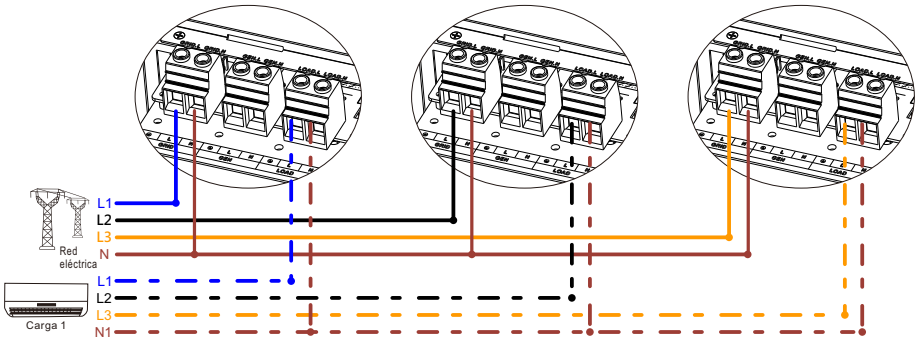


Un inversor en cada fase:

Conexión de alimentación

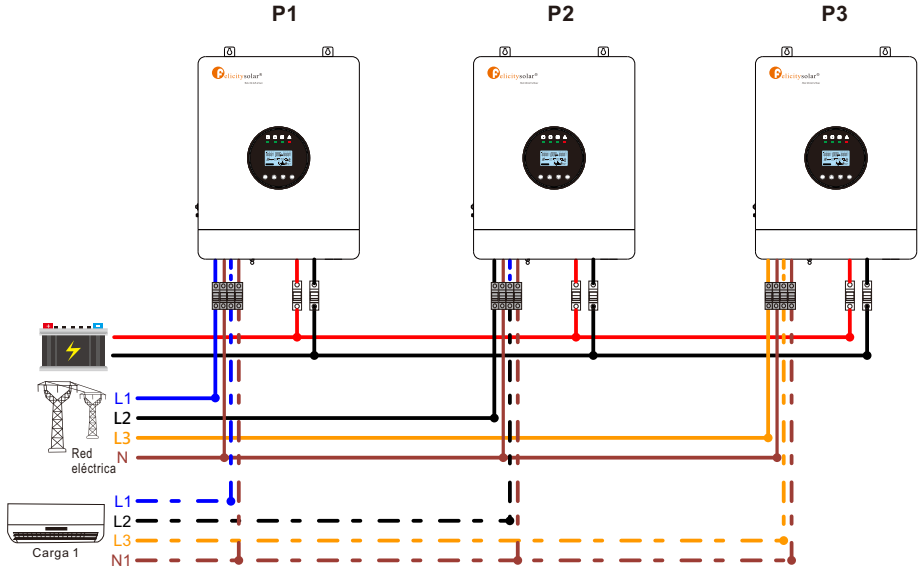

Conexión de comunicación

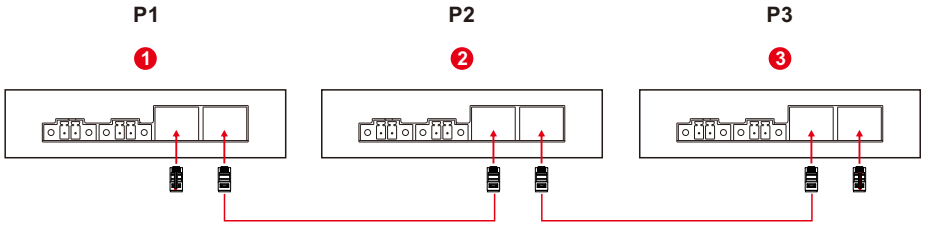


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.


Nota: P1: Fase L1, P2: Fase L2, P3: Fase L3.

Dos inversores en una fase y solo un inversor para las fases restantes:

Conexión de alimentación

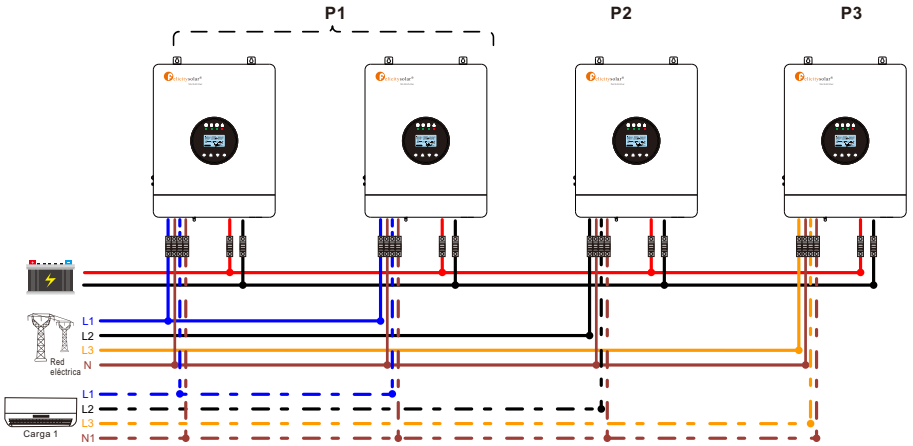

Conexión de comunicación

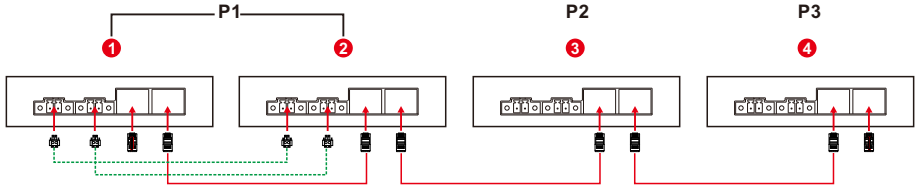


ADVERTENCIA:


1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Dos inversores en dos fases y solo un inversor para la fase restante:

Conexión de alimentación

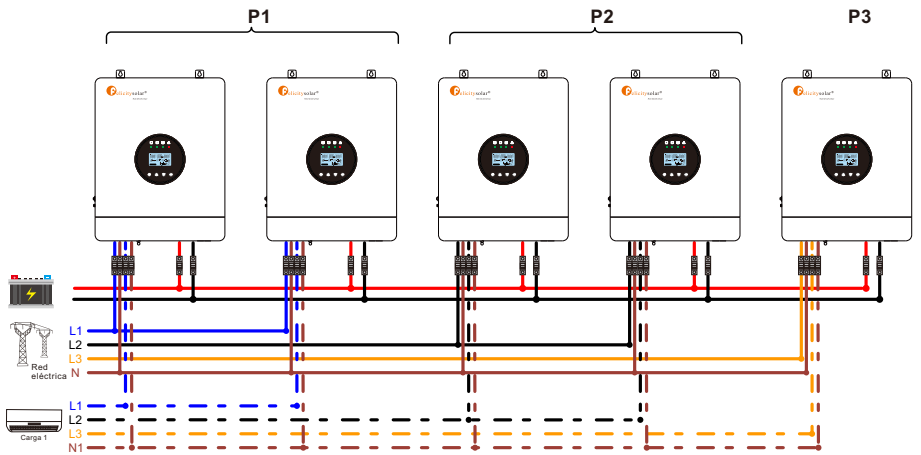

Conexión de comunicación

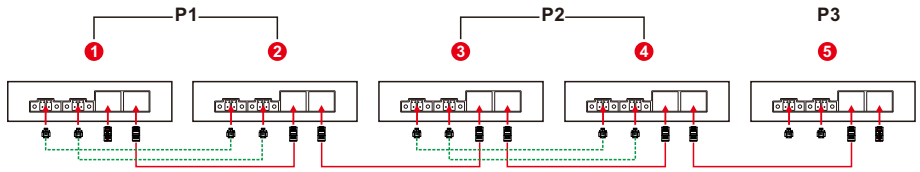


ADVERTENCIA:


1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Tres inversores en una fase y solo un inversor para las dos fases restantes:

Conexión de alimentación

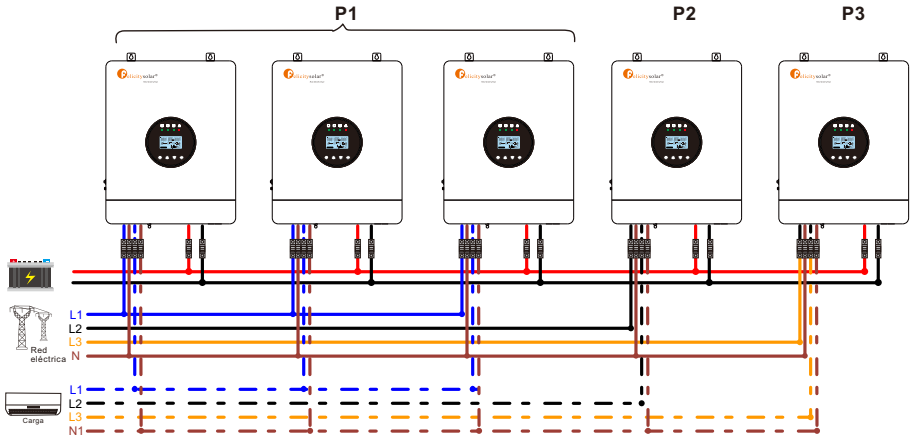


Conexión de comunicación

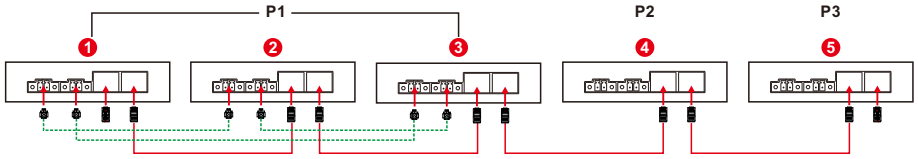


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Dos inversores en cada fase:

Conexión de alimentación

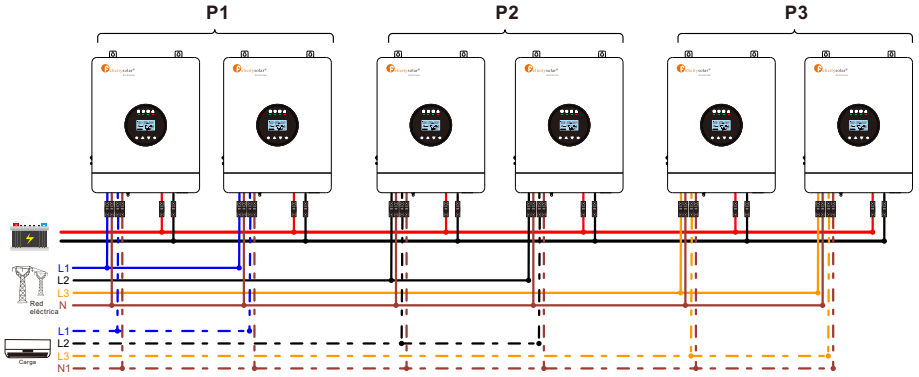


Conexión de comunicación

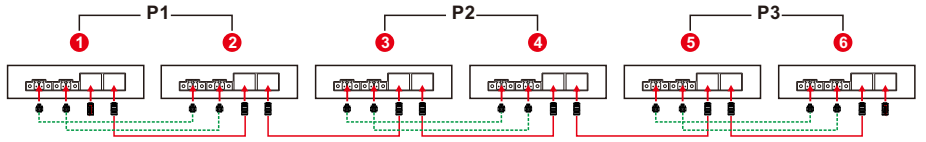


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Tres inversores en una fase, dos inversores en la segunda fase y un inversor para la tercera fase:

Conexión de alimentación

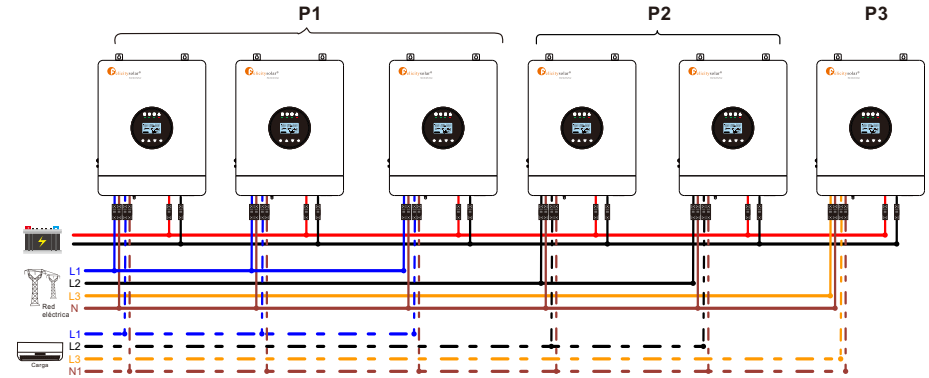


Conexión de comunicación

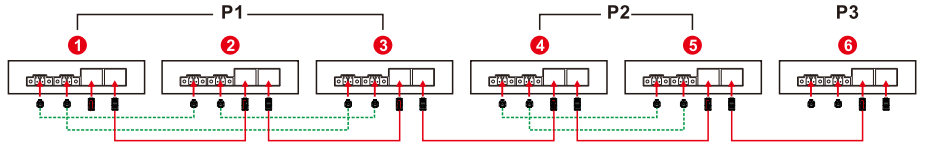


ADVERTENCIA:
1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

Cuatro inversores en una fase y un inversor para las otras dos fases:

Conexión de alimentación

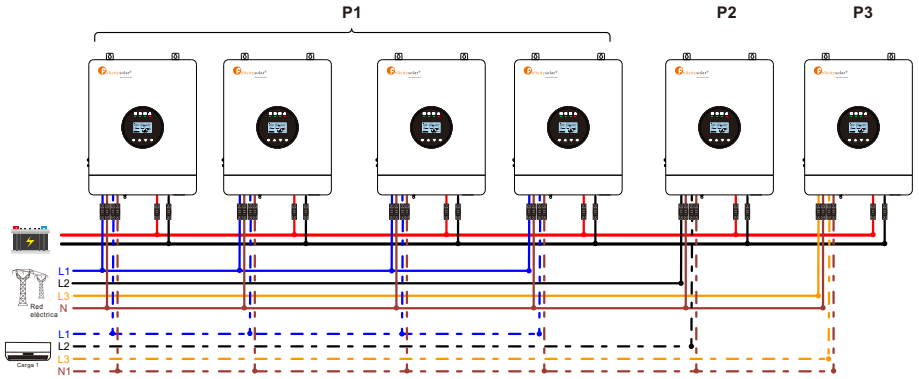

Conexión de comunicación

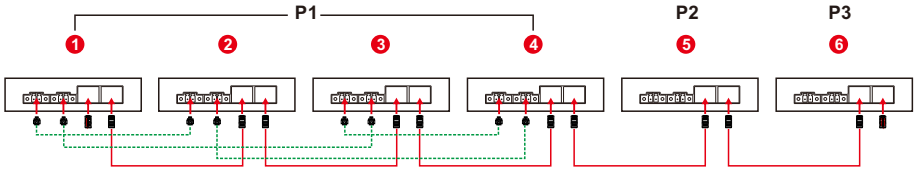

ADVERTENCIA:

1. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables negativos (-) de la batería entre sí.
2. No conecte el cable de reparto de corriente entre inversores que se encuentren en fases diferentes. De lo contrario, podría dañar los inversores.
3. No conecte el cable neutro (N) de entrada de CA al cable neutro (N) de salida de CA
4. La entrada del generador o la salida de carga inteligente no se pueden utilizar durante el funcionamiento en paralelo.

5. CONEXIÓN FV

Consulte el manual del usuario de la unidad individual para obtener información sobre la conexión FV.
PRECAUCIÓN: Cada inversor debe conectarse a los módulos FV por separado

6. CONFIGURACIÓN Y PANTALLA LCD

Programa de configuración:



28	Modo de salida de CA	Único 	Cuando las unidades se utilizan en paralelo con monofásico, seleccione "PAL" en el programa 28. Se requiere tener al menos 3 inversores o un máximo de seis inversores para soportar equipos trifásicos. Se requiere tener al menos un inversor en cada fase o hasta cuatro inversores en una fase. Seleccione "3P1" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L1, "3P2" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L2 y "3P3" en el programa 28 para los inversores conectados a la fase L3. **NO conecte** el cable de corriente compartida entre unidades de diferentes fases. Antes de poner en marcha los inversores, conecte todos los cables N de la salida de CA juntos.
		Paralelo 	
		Fase L1 	
		Fase L2 	
		Fase L3 	

7. PUESTA EN MARCHA



Paralelo en monofásico

Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de la puesta en marcha:
- Compruebe que la conexión de los cables sea correcta.
- Asegúrese de que todos los interruptores de los cables de línea del lado de la carga estén abiertos y que todos los cables neutros de cada unidad estén conectados entre sí.




Paso 2: Encienda cada unidad y configure "PAL" en el programa de configuración LCD 28 de cada unidad. A continuación, apague todas las unidades.
NOTA: Por seguridad, es mejor apagar el interruptor al configurar el programa de la pantalla LCD.
Paso 3: Encienda cada unidad. Si todos los inversores están configurados correctamente, una unidad mostrará "HS" en la pantalla LCD y las demás mostrarán "SL". De lo contrario, compruebe de nuevo los pasos 1 y 2 del procedimiento.

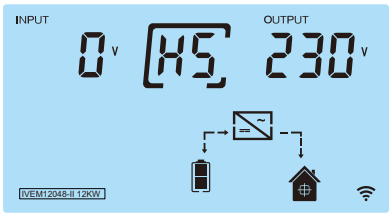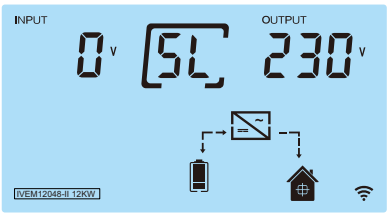Pantalla LCD en la unidad maestra	Pantalla LCD en la unidad esclava
	




NOTA: Las unidades maestra y esclava se definen aleatoriamente.
Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de línea en la entrada de CA. Es mejor que todos los inversores se conecten a la red eléctrica al mismo tiempo. Sin embargo, estos inversores se reiniciarán automáticamente. Si detectan conexión de CA, funcionarán con normalidad.

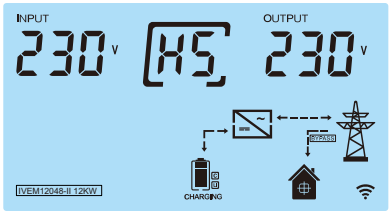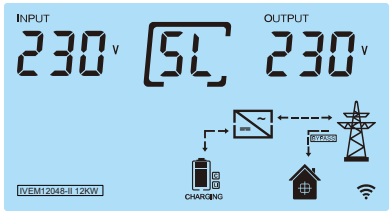Pantalla LCD en la unidad maestra	Pantalla LCD en la unidad esclava
	

Compatible con equipos trifásicos
Paso 1: Compruebe los siguientes requisitos antes de la puesta en marcha:
● Conexión correcta de los cables.
● Asegúrese de que todos los interruptores de los cables de línea del lado de la carga estén abiertos y que todos los cables neutros de cada unidad estén conectados entre sí.
Paso 2: Encienda todas las unidades y configure el programa LCD 28 como P1, P2 y P3 secuencialmente. A continuación, apague todas las unidades.
NOTA: Por seguridad, es mejor apagar el interruptor al configurar el programa LCD.
Paso 3: Encienda todas las unidades secuencialmente.

Pantalla LCD en la unidad de fase L1	Pantalla LCD en la unidad de fase L2	Pantalla LCD en la unidad de fase L3
		

Paso 4: Encienda todos los disyuntores de CA de los cables de línea en la entrada de CA. Si se detecta una conexión de CA y las tres fases coinciden con la configuración de la unidad, funcionarán normalmente. De lo contrario, el icono de CA parpadeará y no funcionarán en modo línea.

Pantalla LCD en la unidad de fase L1	Pantalla LCD en la unidad de fase L2	Pantalla LCD en la unidad de fase L3
		

Paso 5: Si ya no hay ninguna alarma de fallo, el sistema para admitir equipos trifásicos está completamente instalado.
Paso 6: Encienda todos los disyuntores de los cables de línea en el lado de la carga. Este sistema comenzará a suministrar energía a la carga.
Nota 1: Para evitar que se produzca una sobrecarga, antes de activar los disyuntores en el lado de la carga, es mejor que todo el sistema esté en funcionamiento primero.
Nota 2: Esta operación requiere un tiempo de transferencia. Puede producirse una interrupción del suministro eléctrico en dispositivos críticos que no pueden soportar el tiempo de transferencia.

8. TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR

Cuando se produce un error, el inversor corta la salida y el LED de error se ilumina de forma fija. Al mismo tiempo, se mostrarán el código de error, el ícono y ERROR en la pantalla LCD.

Código de error	Información sobre el error	Solución del problema
40	Pérdida de datos CAN	1. Compruebe que los cables de comunicación estén bien conectados y reinicie el inversor. 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
41	Pérdida de datos del host	
42	Pérdida de datos de sincronización	
43	Se detecta retroalimentación de corriente en el inversor.	1. Reinicie el inversor. 2. Compruebe que los cables L/N no estén conectados al revés en todos los inversores. 3. Para sistemas paralelos monofásicos, asegúrese de que los cables compartidos estén conectados en todos los inversores. Para sistemas trifásicos, asegúrese de que los cables compartidos estén conectados en los inversores de la misma fase y desconectados en los inversores de fases diferentes. 4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
44	La versión del firmware de cada inversor no es la misma.	1. Actualice el firmware de todos los inversores a la misma versión. 2. Compruebe la versión de cada inversor a través de la configuración de la pantalla LCD y asegúrese de que las versiones de la CPU sean las mismas. Si no es así, póngase en contacto con su instalador para que le proporcione el firmware para actualizar. 3. Si después de la actualización el problema persiste, póngase en contacto con su instalador.
45	La corriente de salida de cada inversor es diferente.	1. Compruebe si los cables compartidos están bien conectados y reinicie el inversor. 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.
46	La configuración del modo de salida de CA es diferente.	1. Apague el inversor y compruebe el programa 28 de la configuración de la pantalla LCD. 2. Para sistemas paralelos en monofásico, asegúrese de que no se haya configurado 3P1, 3P2 o 3P3 en el programa 28. Para sistemas trifásicos compatibles, asegúrese de que no se haya configurado "PAL" en el programa 28. 3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el instalador.